

# Sensores Multi-Tecnología de Caja de Pared Smart 24V con Control de Atenuación 0-10V

Cat. Núm. ODDMT-ML

**LEVITON**<sup>®</sup>

## ADVERTENCIAS

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y Compruebe QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE CABLEAR!**
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos apropiados.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

## PRECAUCIONES

- Para aplicaciones en interiores únicamente.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos de desinfección, incluyendo nebulizadores, sprays u otros tipos de agentes de limpieza atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiarlo, utilice un paño húmedo con jabón suave.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

DI-003-ODDMT-42A

## LEÁSE INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR

**ESPAÑOL**

## Descripción del Producto

El Interruptor de Pared y Sensor de Ocupación con atenuación de Leviton Cat. Núm. ODDMT-ML, está diseñado para ser utilizado con una fuente de alimentación (OPP20 u OSA20) u otra fuente de bajo voltaje (24V) de Leviton y utiliza tecnología de detección Pasiva por Infrarrojos (PIR) y Microfonía para supervisar la ocupación de una habitación. El PIR utiliza una lente segmentada especializada que divide el campo de visión en zonas de detección del sensor. Cuando una persona entra o sale de una zona con sensor, éste detecta el movimiento y enciende las luces. La tecnología Microfónica escuchará la actividad humana en el espacio y ayudará a mantener las luces ENCENDIDAS mientras el espacio esté ocupado. Los niveles de iluminación pueden ajustarse manualmente mediante la barra de atenuación situada junto al interruptor. Las luces permanecerán ENCENDIDAS mientras haya un ocupante moviéndose por las zonas del sensor o mientras pueda oírse actividad humana en el área. El ODDMT-ML también se puede programar en modo vacante con encendido manual y apagado automático (Manual ON / Auto OFF) para instalaciones en las que se requiera el encendido manual para aplicaciones del Título 24. La ODDMT-ML proporciona un campo de visión de 180° con un área de cobertura máxima de aproximadamente 102 m<sup>2</sup> (1100 pies cuadrados). La distancia máxima de detección delante del sensor es de 9-12 m (30-40 pies), y de 4.5-6 m (15-20 pies) en cualquier tamaño. Una zona de "menor movimiento" detecta pequeños movimientos corporales y permite que las luces permanezcan encendidas, aunque una persona no se esté moviendo o caminando por la habitación. El resto del campo de visión, la zona de "mayor movimiento", presenta un menor grado de sensibilidad y requiere movimientos más amplios. También se puede aplicar una configuración sencilla mediante la configuración de botón pulsador para varias opciones preconfiguradas populares. El ODDMT-ML también está equipado con una fotocelda para la iluminación natural que se puede programar mediante la App Smart Sensor de Leviton.

## Antes de la Instalación

- Se instala en cajas de pared estándares de una unidad.
- Da soporte a instalaciones de unidades múltiples.
- Están disponibles placas frontales en color marfil, almendra clara, negro, rojo y rosa con un juego de cambio de color (se vende por separado).
- Placa de pared Decora<sup>®</sup> no incluida.
- Consulte el diagrama de cableado de la fuente de voltaje bajo (OPP20 / OSP20).


## PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO:

El lente del sensor ODDMT-ML establece decenas de zonas de detección. El sensor es sensible al calor emitido por el cuerpo humano. Para activar el sensor, primero debe activarse el PIR. Una vez encendidas, cualquiera de las dos tecnologías de detección mantendrá las luces encendidas. Tanto la sensibilidad PIR como la Microfónica pueden ajustarse para optimizar la capacidad de detección en función del tamaño de la habitación. El sensor se APAGARÁ después de 45 min sin detección PIR. El dispositivo es más eficaz en la detección de movimiento a través de su campo de visión, y menos eficaz en la detección de movimiento hacia o fuera de su campo de visión. Tenga esto en cuenta al seleccionar el lugar de instalación. Tenga en cuenta que los sensores de ocupación responden a cambios rápidos de temperatura, por lo que debe tener cuidado de no montar el dispositivo cerca de una fuente de control climático (es decir, radiadores, intercambiadores de aire y aires acondicionados). Las corrientes de aire caliente o frío parecerán movimientos corporales para el dispositivo y éste se activará si la unidad está montada demasiado cerca. Se recomienda montar el Sensor de Ocupación a una distancia mínima de 1.8 metros (6 pies) de una fuente de climatización. Además, también se recomienda NO montar el Sensor de Ocupación directamente debajo de una fuente de luz grande. Las bombillas de gran potencia (más de 100 W incandescentes) desprenden mucho calor y al cambiar de bombilla se produce un cambio de temperatura que puede ser detectado por el dispositivo. Monte el Sensor de Ocupación al menos a 1.8 metros (6 pies) de distancia de bombillas grandes. Si es necesario montar el aparato más cerca, reduzca la potencia de la bombilla que se encuentra directamente encima.


## INSTRUCCIONES DE CABLEADO DEL CONTROL DE 0-10V

Para el cableado de control de 0-10V: Conecte el cable color Violeta a la línea + 0-10V y el cable color Rosa al común de 0-10V utilizando los métodos de cableado Clase 1 ó Clase 2 de acuerdo a lo indicado en estas instrucciones, las instrucciones del balastro/accesorio/conductor o las indicaciones de la etiqueta del balastro/accesorio/conductor. Observe todos los requerimientos de cualquier autoridad que tenga jurisdicción con respecto al tipo de cable, mangas, métodos de aislamiento, y similares. Debe proporcionarse una separación si el circuito Clase 2 se instala junto con la Clase 1. Consulte el código de NEC/CEC para los métodos y especificaciones permitidas. **NOTA:** Dependiendo de la fecha de fabricación, el CONECTOR de 0-10V color rosa puede ser color gris.

## Diagrama del Haz Horizontal

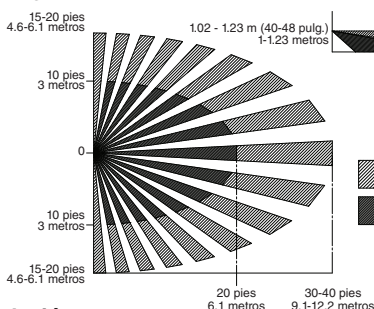

## Diagrama del Haz Vertical

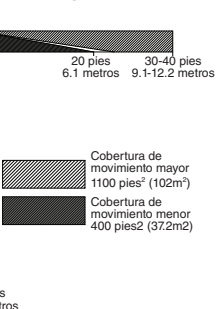


## Instalación

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD** en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté apagada antes de cablear!


1. Pele los cables 1.9 cm (3/4 pulgadas) y conecte de acuerdo al diagrama de cableado. Asegúrese de que los cables estén fijados firmemente y que no esté expuesto el cobre.

## DIAGRAMAS DE CABLEADO

### PARA CARGAS DE ILUMINACIÓN:

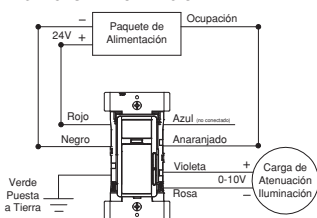


### PARA CONTROL DE CARGA DEL ENCHUFE E ILUMINACIÓN:

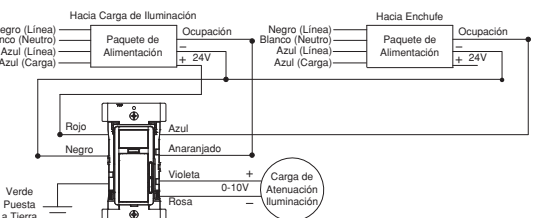

**NOTA:** Dependiendo de la fecha de fabricación, el CONECTOR de 0-10V color rosa puede ser color gris.

2. Coloque con cuidado los cables y su dispositivo dentro de la caja de pared y fije con los tornillos suministrados.
3. Si lo desea, cambie el color del interruptor. (Se vende por separado).
4. Restablezca la energía y pruebe la operación de ENCENDIDO/APAGADO. La luz localizadora debe estar ENCENDIDA cuando el interruptor se encuentre en el estado de APAGADO.
5. Instale la placa de pared Decora (no incluida).
6. El ODDMT-ML está diseñado para trabajar y ser totalmente funcional inmediatamente después de desempaquetarlo. Las configuraciones pueden ser ajustadas utilizando la App Smart Sensor de Leviton o presionando sencillamente el botón de programación.

7. Utilizando la App Smart Sensor de Leviton o el botón pulsador de programación, usted podrá configurar ahora el sensor con sus ajustes preferidos. (La App Smart Sensor de Leviton puede ser descargada desde Google Play<sup>™</sup> o Apple App Store<sup>®</sup> utilizando cualquier Dispositivo Android<sup>™</sup> ó iOS habilitado con Bluetooth<sup>™</sup>). El modo operativo, la sensibilidad del sensor y el tiempo de espera del sensor pueden ajustarse rápidamente. Para ajustes más avanzados como la configuración de la iluminación diurna y luz nocturna, será necesario utilizar la App Smart Sensor de Leviton para la configuración y ajustes.

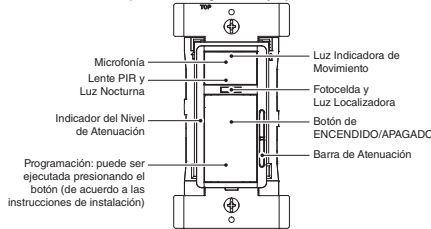

8. Pueden agregarse Sensores de Caja de Pared Smart adicionales a la habitación para aplicaciones de 3 vías, 4 vías o más grandes. Los dispositivos pueden enlazarse entre sí para controlar la habitación de manera conjunta y expandir la cobertura del campo de visión. Formar un sistema es sencillo utilizando la tecnología de "Presionar para Acoplar" (P2P) de Leviton. Puede construirse un sistema de hasta 5 dispositivos. Para formar el sistema:
  - a. Asegúrese de que todos los dispositivos estén encendidos y puedan controlar su propia carga cuando sea necesario. **NOTA:** Los dispositivos adicionales también pueden actuar como un control remoto y no necesitan controlar una carga.
  - b. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO de uno de los dispositivos durante 15 segundos y suelte el botón cuando el LED parpadee en color AMARILLO. **NOTA:** Después de 5 segundos, la luz detrás del lente PIR parpadeará en color AZUL y después alternará entre AZUL y ROJO antes de parpadear en color AMARILLO.
  - c. La Red es creada/abierta con éxito cuando el dispositivo parpadea en color AZUL/AMARILLO. **NOTA:** Espere para agregar dispositivos adicionales hasta que el dispositivo inicial parpadee en color AZUL/AMARILLO. Si ya existe más de un dispositivo en la red, todos los dispositivos en la red parpadearán en color AZUL/AMARILLO cuando la red se abra de manera exitosa.
  - d. Diríjase a los dispositivos adicionales que desea unir al dispositivo inicial, y presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO hasta que el LED parpadee en color amarillo. **NOTA:** Únicamente debe pasar por el proceso P2P una habitación a la vez con el fin de evitar que se agreguen accidentalmente dispositivos desde habitaciones adyacentes.
  - e. Repita según sea necesario para otros dispositivos (máximo 5 dispositivos).
  - f. El Proceso P2P estará completo cuando el LED en los dispositivos recién agregados parpadee en el patrón AZUL/AMARILLO y la carga se ENCIENDA.

### Acercar de Presionar para Acoplar (P2P):

- Completar el proceso de acoplamiento P2P toma aproximadamente 30 segundos y el proceso de registro de P2P termina después de 2 minutos. Si no tiene éxito la primera vez, intente nuevamente.
- Si no se suelta el botón de ENCENDIDO/APAGADO cuando el LED está parpadeando en color AMARILLO (entre 15-20 segundos), el LED empezará a parpadear después en color ROJO (entre 20-25 segundos). Suelte el botón y comience de nuevo.
- Los dispositivos adicionales NO necesitan estar en el mismo circuito, éstos se conectarán y funcionarán juntos de manera remota. Los dispositivos adicionales no necesitan estar ligados a una carga y pueden actuar como un dispositivo remoto.
- Para aplicaciones de 3 vías o más, los sensores adicionales pueden utilizarse para ampliar la capacidad de la zona. La sensibilidad puede ser configurada para cada dispositivo en base al tamaño de la habitación y la cobertura del campo de visión seleccionada.
- Los dispositivos adicionales pueden ser agregados en cualquier momento, sólo repita el proceso anterior para agregar dispositivos adicionales a su sistema.
- Si un dispositivo necesita ser retirado del sistema, reinicie al Bluetooth siguiendo los pasos bajo las instrucciones de Configuración y Programación.
- Si no logra acoplar los dispositivos, intente reiniciar el Bluetooth para cada dispositivo. Consulte "Reinicio del Bluetooth" en las instrucciones de Configuración y Programación.

## Operación

**BOTÓN PULSADOR:** El ODDMT-ML cuenta con un interruptor con botón pulsador que alternará las luces en ENCENDIDO o APAGADO. Cuando el modo se ajusta en ENCENDIDO Automático/ APAGADO Automático, las luces se ENCENDERÁN automáticamente cuando se detecte ocupación y se APAGARÁN automáticamente después de que ya no se detecte ocupación y haya transcurrido el tiempo de espera. Si el modo se ajusta en ENCENDIDO Manual/APAGADO Automático, las luces únicamente se ENCENDERÁN cuando se presione el interruptor de botón pulsador y las luces se APAGARÁN automáticamente después de que ya no se detecte ocupación y haya transcurrido el tiempo de espera. Si las luces están ENCENDIDAS, las luces pueden ser APAGADAS presionando el botón. Las luces permanecerán APAGADAS (independientemente del movimiento detectado) hasta que transcurra el tiempo de espera. Después de que transcurra el tiempo de espera, las luces se ENCENDERÁN cuando se detecte el siguiente movimiento. Esto es útil para presentaciones con diapositivas o películas. Al utilizar un paquete de potencia separado para el control de carga del enchufe, las luces pueden ser APAGADAS y los receptáculos de carga del enchufe permanecerán "activados" hasta que ya no se detecte ocupación.

**BARRA DE ATENUACIÓN:** Es posible subir o bajar la atenuación de las luces manualmente presionando la barra de atenuación. Para bajar la atenuación de las luces, presione DOWN (ABAJO) en la barra de atenuación y presione UP (ARRIBA) para aumentar la luminosidad.


### NOTAS:

- La luz del Indicador de Movimiento parpadeará en color ROJO durante 1 segundo cada vez que se detecte movimiento.
- En el modo de ENCENDIDO Manual, el botón debe ser presionado para ENCENDER las luces. En ausencia de movimiento, la unidad agotará el tiempo de espera y APAGARÁ las luces.


## Configuración y Programación

1. El Sensor ODDMT-ML está diseñado para funcionar de inmediato al desempaquetarlo con la configuración predeterminada. Los cambios a estos ajustes y la configuración adicional del producto pueden llevarse a cabo utilizando la App Smart Sensor de Leviton, que puede ser descargada de Google Play<sup>™</sup> o Apple App Store<sup>®</sup>, utilizando cualquier dispositivo Android<sup>™</sup> ó iOS habilitado con Bluetooth<sup>™</sup>:
  - a. Para conectar el dispositivo utilizando la App Smart Sensor de Leviton:
    - i. Presione y sostenga el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 2-5 segundos. Cuando la luz detrás del lente PIR parpadee en color AZUL, suelte el botón.
    - ii. Abra la App Smart Sensor de Leviton y conéctela al dispositivo.
    - iii. El dispositivo también puede ser encontrado rastreando los dispositivos cercanos. Los dispositivos pueden ser identificados en la App para confirmar que usted está conectado con el sensor correcto.
  - b. Utilice la App Smart Sensor de Leviton para:
    - i. Ajustar el modo operativo en ENCENDIDO Automático/APAGADO Automático (predeterminado) o ENCENDIDO Manual/APAGADO Automático.
    - ii. Ajuste la sensibilidad del sensor para aumentar o disminuir el área de cobertura del campo de visión pendiente del tamaño de la habitación (100% para espacios más grandes que se acercan a 102 metros cuadrados ó 1100 pies cuadrados).
    - iii. Ajustar los tiempos de espera (cantidad de tiempo en que las luces/carga se APAGARÁN después de que ya no se detecta ocupación)
    - iv. Activar la luz nocturna y su modo operativo, selección del color de luz nocturna personalizada.
    - v. Configuración de la atenuación incluyendo los niveles de ENCENDIDO parcial y APAGADO parcial y tiempos de espera.
    - vi. Agregar la iluminación diurna y seleccionar los niveles meta para la iluminación diurna.
    - vii. Programar un código de seguridad para la bloquear la configuración.
    - viii. Consultar la App Smart Sensor de Leviton para ajustes adicionales y otras opciones de programación.


2. En caso de que el instalador no tenga acceso a un Dispositivo Android ó iOS habilitado con Bluetooth, también puede realizar la configuración predeterminada popular del producto utilizando comandos sencillos del botón pulsador:
  - a. Si la placa de pared está unida, retírela primero. Con la placa de pared retirada, pellizque los lados del sensor cerca de las pestañas inferiores para liberar la cubierta frontal del sensor.



- b. Con la placa frontal del sensor quitada, presione ambos botones en la parte delantera del sensor simultáneamente durante 10-15 segundos (nota: después de 5 segundos, una luz parpadeará AZUL y luego alternará entre AZUL y ROJO) y suéltela cuando la luz localizadora parpadee en VERDE.

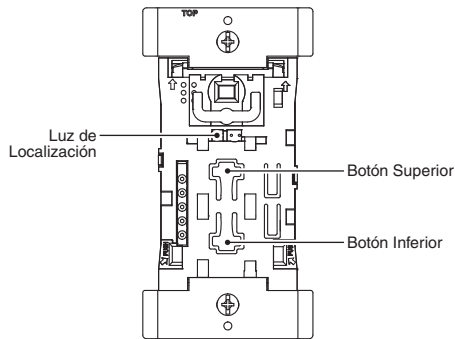

- c. Pulse el botón inferior para pasar a la siguiente configuración automática utilizando la siguiente tabla como guía.  
d. Cuando se encuentre en el ajuste deseado, mantenga pulsado el botón inferior de nuevo durante 5 segundos (hasta que se encienda la luz VERDE DE LOCALIZACIÓN), cuando se suelte el botón, la luz parpadeará la cantidad de veces que se seleccionó la configuración; el sensor ahora está guardado en esa configuración.  
e. La cubierta frontal ahora se puede volver a colocar. Inserte las pestañas superiores y presione las pestañas inferiores para acoplar.

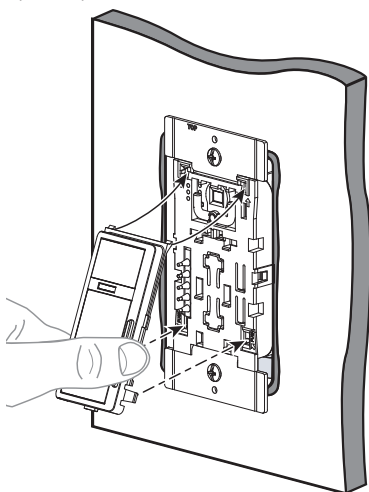

#### NOTAS:

- Utilice el número de parpadeos de la luz para determinar en qué modo del usuario está ajustado el sensor. Si se presiona más de 8 veces, regresará el ciclo al inicio de la lista.
- ENCENDIDO Automático/APAGADO Automático (10 minutos de tiempo de espera y 1 presión del botón) es el MODO PREDETERMINADO.

**3. Iluminación Diurna y Luz Nocturna:** El ODDMT-ML está equipado con una fotocelda para la iluminación diurna y también cuenta con una luz nocturna incorporada que puede ser ENCENDIDA y configurada utilizando la App Smart Sensor de Leviton.

**4. Reinicio de Bluetooth:** Reinicia cualquier configuración de seguridad pero mantiene los ajustes de la iluminación y el modo.

- a. Presione el botón en el interruptor durante aproximadamente 20-25 segundos hasta que la luz localizadora parpadee en color ROJO.  
**NOTA:** Después de 5 segundos, la luz detrás del lente PIR parpadeará en color AZUL y después alternará entre AZUL y ROJO. De 10 a 15 segundos después, parpadeará en color VERDE.  
b. Cuando la luz parpadee en color ROJO, suelte el botón.  
c. El dispositivo se reiniciará y se apagará al terminar.  
d. Cuando el dispositivo se encienda de nuevo, no tendrá ninguna contraseña programada.

## Qué hacer si...

- Si el sensor no se dispara al entrar en la habitación o espacio, aumente el nivel de sensibilidad del PIR y/o compruebe los ajustes de iluminación natural (aumente el nivel de iluminación natural).
- Si las luces permanecen constantemente ENCENDIDAS aun cuando la habitación esté desocupada:
  - Revise el ajuste del Tiempo de Espera y confirme que esté programado en el tiempo deseado.
  - Pruebe disminuir la sensibilidad del sensor Microfónico y/o del PIR; si el problema persiste, intente bajarla de nuevo.
  - Revise el calor/movimiento reflejados ya que el sensor puede estar detectando movimientos a través de una ventana.
  - Revise los ductos adyacentes del sistema de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y/o calentador.

#### DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

#### DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

#### DECLARACIÓN DE LA IC (INDUSTRIA DE CANADÁ):

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

#### Renuncia de Responsabilidad de Marca Registrada

El logotipo de Leviton y Decora son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google, LLC. The Apple App Store es una marca registrada de Apple, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. El uso en el presente de otras marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

#### EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general / exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

#### GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. Para detalles visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com) o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implícitas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implícita se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquier garantía implícita, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

#### SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 5 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México, Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de cinco años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje de Entrada/Frecuencia</b>	12-24 VCC
<b>Corriente de Entrada</b>	
24V	0.02A
120-277V	N/A
<b>Capacidades Nominales de Carga</b>	
LED, LFC, Balastro Electrónico @ 120V	N/A
LED, LFC, Balastro Electrónico @ 277V	N/A
Balastro Magnético @ 120V	N/A
Balastro Magnético @ 277V	N/A
Resistiva, Tungsteno @ 120V	N/A
Resistiva, Tungsteno @ 277V	N/A
Motor @ 120V	N/A
Motor @ 277V	N/A
<b>Capacidad Nominal IP</b>	IP10
<b>Conexiones de la Red</b>	BLE 4.2, BLE 5.0
<b>Temperatura Operativa</b>	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
<b>Propósito del Control</b>	Equipo de Manejo de Energía
<b>Tipo de Control de Acción</b>	1
<b>Grado de Contaminación</b>	2
<b>Voltaje de Impulsos</b>	4000V

## DESCRIPCIONES DE LA LUZ INDICADORA

LED	Ubicación	Acción/Definición
ROJO	Detrás del Lente PIR	Parpadea en ENCENDIDO durante 1 segundo después de la detección PIR.
ROJO	Detrás del Lente PIR	Parpadeo en color ROJO: Dispositivo en reinicio de Bluetooth; continúa hasta que finaliza el reinicio y después se detiene.
AZUL	Detrás del Lente PIR	Parpadeo del LED color AZUL: Dispositivo BLE en Modo de Conexión.
AZUL / ROJO	Detrás del Lente PIR	Alternando en color AZUL/ ROJO: Dispositivo en Modo de Instalación/Prueba (Fábrica Únicamente).
VERDE	Detrás del Lente PIR	Parpadea durante 1 segundo tras la detección Microfónica
VERDE	Detrás del Lente PIR y Localizador	Luz color VERDE detrás del lente PIR/ El LED Localizador parpadea de acuerdo al Modo del Menú: el Dispositivo se encuentra en el modo de Configuración Manual, el número de parpadeos del LED muestra en qué modo se encuentra el dispositivo.
VERDE	Detrás de lente PIR, el Localizador y la Barra de Atenuación en el costado.	Los LED parpadeando en color VERDE indican que el dispositivo se encuentra en el modo de identificación.
VERDE / AZUL	Detrás del Lente PIR	Alternando en color VERDE/ AZUL durante 1 minuto, Calibración de Luz Diurna.
VERDE / AZUL	Detrás del Lente PIR	Parpadea en color VERDE/ AZUL durante 2 segundos cada 30 segundos cuando está activa la Iluminación Diurna.
AMARILLO	Detrás del Lente PIR	El LED parpadeando en color AMARILLO indica que el dispositivo se encuentra en el modo de acoplamiento de red.
AMARILLO / AZUL	Detrás del Lente PIR	El color AMARILLO / AZUL alternando indica que los dispositivos se han unido a una red.

Pulsación del botón	Parpadeo de la Luz Localizadora	Modo de Operación	Sensibilidad PIR	Sensibilidad Microfónica	Tiempo de inactividad	Luz Diurna y Nocturna
Operación por defecto	1	Auto ON / Auto OFF (Enc. Autom.) / (Apag. Autom.)	75%	75%	20 min	APAGADO & APAGADO
2	2	Auto ON / Auto OFF	75%	75%	10 min	APAGADO & APAGADO
3	3	Auto ON / Auto OFF	75%	APAGADO (OFF)	20 min	APAGADO & APAGADO
4	4	Auto ON / Auto OFF	75%	50%	20 min	APAGADO & APAGADO
5	5	Auto ON / Auto OFF	100%	75%	20 min	APAGADO & APAGADO
6	6	Auto ON / Auto OFF	100%	100%	20 min	APAGADO & APAGADO
7	7	Manual ON / Auto OFF	75%	75%	20 min	APAGADO & APAGADO
8	8	Manual ON / Auto OFF	75%	75%	10 min	APAGADO & APAGADO
9	9	Manual ON / Auto OFF	75%	APAGADO (OFF)	20 min	APAGADO & APAGADO
10	10	Manual ON / Auto OFF	75%	50%	20min	APAGADO & APAGADO
11	11	Manual ON / Auto OFF	100%	75%	20 min	APAGADO & APAGADO
12	12	Manual ON / Auto OFF	100%	100%	20 min	APAGADO & APAGADO

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDORES DE LA FCC

Sensores de Caja de Pared Smart fabricados por Leviton Manufacturing Inc., 201 N. Service Road, Melville, NY, <http://www.leviton.com>. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia dañina, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE	DIRECCIÓN
CÓDIGO	C.P.
CUIDAD	
TELÉFONO	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL	PRODUCTO
MARCA	MODELO
NO. DE SERIE	
NO. DEL DISTRIBUIDOR	
DIRECCIÓN	
CÓDIGO	C.P.
CUIDAD	
ESTADO	
TELÉFONO	
FECHA DE VENTA	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN	