

Installation Instructions


Directives d'installation

Instrucciones de Instalación

E2X1F Flat Panel Cable Manager

Gestionnaire de câblage pour tableaux plats E2X1F

Panel plano organizador de cables E2X1F

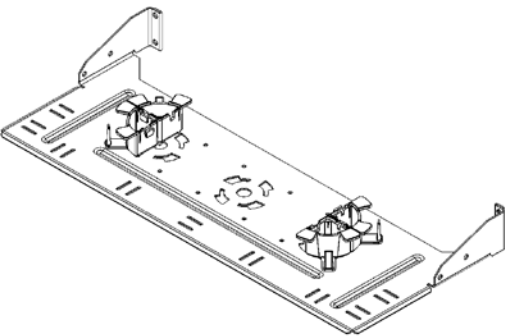

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warning and instructions marked on the product.
2. Do not use this product near water-e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.

4. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

SAFETY INFORMATION

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.

Leviton and Leviton Block & Design are trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc. and are registered trademarks in many countries throughout the world.

DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Lire les présentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif.
2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d'une source d'eau - comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine -, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent présenter un danger.

4. **CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.

Leviton, son logo et son design sont des marques de commerce de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées dans de nombreux pays de par le monde.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES


1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. No utilice estos producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.

4. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**


INFORMACION DE SEGURIDAD

1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.

Leviton y los bloques y diseños de Leviton son Marcas Registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. y son Marcas Registradas en muchos países del mundo.

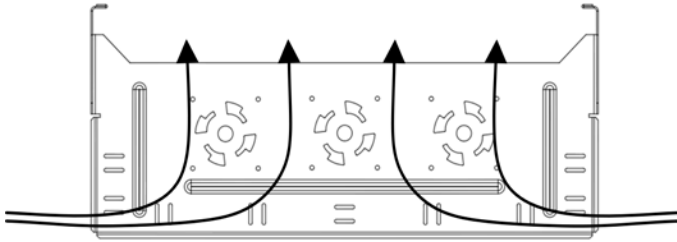

ROUTE COPPER CABLING EVENLY FROM EACH SIDE OF A RACK OR CABINET FOR BEST RESULTS

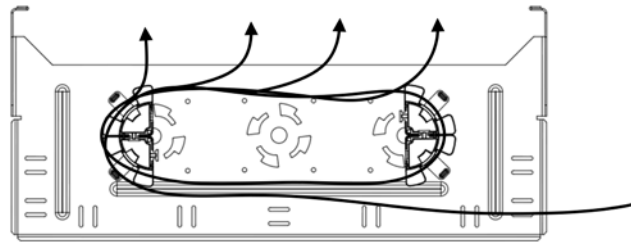

ROUTE FIBER CABLING EVENLY FROM ONE DIRECTION OF A RACK OR CABINET UTILIZING WIRE MANAGEMENT RINGS FOR BEST RESULTS

INSTALLATION

1. When mounting to a two-post rack; attach to back side of rails with the appropriate screws.
2. When mounting in a cabinet; use supplied 12-24 x 3/4" screws to mount the E2X1F flat patch panel. Then use the supplied nuts to attach rear cable manager on the back side of the screws protruding through the rails.

INSTALLATION

1. Installation sur un bâti à deux montants : fixer à l'arrière des rails au moyen de vis appropriées.
2. Installation dans une armoire : utiliser les vis 12-24 de 3/4 po fournies pour fixer le tableau plat E2X1F. Utiliser ensuite les écrous fournis pour accrocher le gestionnaire sur l'arrière des vis dépassant des rails.

INSTALACIÓN

1. Cuando se monta en un bastidor de dos postes, una a la el lado posterior de las rieles con los tornillos apropiados.
2. Cuando se monta en un armario, use los tornillos 12-24 x 3/4" proporcionados para montar el panel plano de interconexión E2X1F. Luego, use las tuercas proporcionadas para unir el organizador de cable de atrás en la lado posterior de los tornillos que sobresalen a través de las rieles

LEVITON

DESCRIPTION Instruction Sheet

1: _____
2: _____
3: _____
4: _____

—— Die Cut - - - - Fold Line ————— Kiss Cut ***** Cellophane ≡≡≡≡ Glue

1: _____
2: _____
3: _____
4: _____

—— Die Cut - - - - Fold Line ● Punch/Drill Hole

Print on both sides.

©2010 Leviton Mfg. Co., Inc.
Unpublished. All Rights Reserved

Notes: